



УТВЕРЖДАЮ

Председатель рабочей группы

Балясова С.А. /

(Подпись)

Фамилия Имя Отчество

" 23 " августа 2021 г.

АНКЕТА ОБСЛЕДОВАНИЯ

объекта о его доступности для инвалидов
и других маломобильных групп населения

N 8/н от "23" августа 2021 г.

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области средняя общеобразовательная школа

с. Большая Каменка муниципального района Красноярский Самарской области

ГБОУ СОШ с. Большая Каменка муниципального района Красноярский Самарской области

(полное юридическое наименование объекта)

446382, Самарская область, Красноярский район, с. Большая Каменка, ул. Центральная, 35, телефон: 8(846)53182, bkaamen@sch.yartel.ru, Лапов Игорь Вячеславович – директор школы с. Большая Каменка муниципального района Красноярский Самарской области

(юридический адрес, фактический адрес, телефон, факс, адрес электронной почты, Ф.И.О. и должность руководителя)

1. Наименование населенного пункта с. Большая Каменка
2. Ведомственная принадлежность Министерство образования и науки Самарской области
3. Вид деятельности образование
(государственное (муниципальное) управление,
здравоохранение, социальное обслуживание,
образование, культурно-досуговая деятельность,
организация временного проживания, сервисное
обслуживание, транспортное обслуживание, прочие)
4. Форма собственности объекта муниципальная
(федеральная, областная, муниципальная, частная)

5. Объем предоставляемых услуг 320 детей, 25 сотрудников

(количество обслуживаемых/посетителей/день, вместимость)

6. Размещение объекта отдельно стоящее, двухэтажное здание, несущие конструкции кирпич

(отдельно стоящее, встроенное, пристроенное, количество этажей в здании, занимаемый организацией этаж, базовый материал несущих конструкций, материал лестниц (кирпич, бетон, пенобетон, дерево, другое))

7. Количество и назначение входов 6 (1 – главный, 5 – запасный)

8. Год постройки 1979

9. Год последней реконструкции 1988

Описание маршрута следования к объекту

Расстояние до объекта от остановки транспорта, м		120			
Вид транспорта, номер маршрута, название остановки: автобус, номер маршрута – 13 (с. Большая Раковка - с. Большая Каменка - с. Красный Яр)					
Наличие переходов на пути следования от остановки:			есть, нет		
Регулируемые переходы	есть, нет	нет	со звуковой сигнализацией	есть, нет	нет
Нерегулируемые переходы	есть, нет	есть			
Внеуличные переходы	есть, нет	нет	с пандусом	есть, нет	нет
			с подъемником	есть, нет	нет
Тактильные указатели	есть, нет	нет			
Перепады высоты на пути движения	более 1,5 см	нет	съезды с уклоном более 10%	есть, нет	нет
	более 4 см	есть			
Открытые лестницы	есть, нет	нет	пандусы с уклоном более 8%	есть, нет	нет
Поручни на лестницах	есть, нет	нет	поручни на пандусах	есть, нет	нет

N помещений по плану БТИ	Наименование элемента объекта	Норматив доступности, установленный для инвалидов	Фактическая величина, наличие	Категория инвалидов, для которых установлен норматив <*>	Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
1. Территория, прилегающая к объекту (при наличии)						
1.1. Вход на территорию (при наличии ограждения)						
	Ширина прохода, калитки	> = 1,2 м	1,2м	К, О		
	Информация об объекте	наличие	есть	К, О, С, Г	реконструкция	
1.2. Путь к главному (специализированному) входу в здание (для доступа в зону оказания услуг)						
	Указатели направления движения	наличие	нет	К, Г	установка	
	Ширина пешеходного пути с учетом встречного движения	> = 2,0 м	1,8 м	К	реконструкция	
	Ширина пешеходного пути с учетом встречного движения в условиях сложившейся застройки в пределах прямой видимости	> = 1,2 м	1,75м	К		
	Для обеспечения возможности разбега через каждые 25 м горизонтальные площадки (карманы)	не менее 2,0 х 1,8 м	нет			Не требуется
	Тактильная полоса перед съездом	> 0,8 м	нет	С	установка	
	Тактильная полоса перед	> 0,8 м	нет	С	установка	

лестницей					
Тактильная полоса перед препятствием на тротуаре	> 0,8 м	нет	С	установка	
Ширина тактильной полосы	0,5 - 0,6 м	-	С		
Перепад высот бордюров, бортовых камней вдоль эксплуатируемых газонов и озелененных площадок, примыкающих к путям пешеходного движения	< 0,025 м	-	К, С, О		
Высота бордюров по краям пешеходных путей	> 0,05 м	-	К, С, О		
Места отдыха <*>	наличие	нет	К, О	создание	
1.3. Автостоянка и парковка для посетителей (при наличии)					
Расстояние до входа в здание	<= 50 м	нет	К, О	создание	
Количество машино-мест для инвалидов, обозначенных специальными знаками на поверхности покрытия стоянки и знаком на вертикальной поверхности (стене, столбе, стойке) на высоте не менее 1,5 м	> 5% (не менее 1 места)	-	К		
Размер парковочного места со специальным знаком для автомобиля инвалида	6 x 3,6 м	-	К		
1.4. Открытая лестница (нет)					
Ширина лестничных маршей	>= 1,35 м	-	О, С		
Марш лестницы между площадками	3 - 12 ступеней	-	О, С		
Единообразная геометрия	наличие	-	О, С		

ступеней					
Высота подступенка	0,12 - 0,15 м	-	O, C		
Ширина проступей	0,35 - 0,4 м	-	O, C		
Расстояние до кромки ступени тактильной полосы перед маршем вверх и вниз шириной 0,3 - 0,5 м	$\geq 0,8 - 0,9$ м	-	C		
Бортики по боковым краям ступеней, не примыкающие к стенам, высотой не менее 0,02 м	наличие	-	O, C		
Поручни с двух сторон:	наличие	-	O, C		
расстояние между поручнями	$\geq 1,0$ м	-	O, C		
высота поручней	0,9 м	-	O		
нетравмирующие завершения поручней	наличие	-	O		
завершающие горизонтальные части поручней	$\geq 0,3$ м	-	O, C		

1.5. Пандус на рельефе (нет)

Высота подъема одного марша	$\leq 0,8$ м	-	K		
Угол уклона	$\leq 5^\circ$	-	K		
Поручни с двух сторон:	наличие	-	K, O		
расстояние между поручнями	0,9 - 1,0 м	-	K, O		
на высоте (нижний поручень)	0,7 м	-	K		
на высоте (верхний поручень)	0,9 м	-	O		
нетравмирующие завершения поручней	наличие	-	K, O		
завершающие	$\geq 0,3$ м	-	K, O		

	горизонтальные части поручней					
	Площадки на горизонтальном участке пандуса:	наличие	-	К		
	в верхнем окончании пандуса	$\geq 1,5 \times 1,5 \text{ м}$	-	К		
	промежуточная площадка при прямом пути движения (при высоте пандуса более 0,8 м)	$\geq 1,5 \times 1,5 \text{ м}$	-	К		
	промежуточная площадка на повороте пути движения	$\geq 1,5 \times 1,5 \text{ м}$	-			
	в нижнем окончании пандуса	$\geq 1,5 \times 1,5 \text{ м}$	-	К		
	Колесоотбойники высотой не менее 0,1 м по продольным открытым краям маршей и на горизонтальных площадках	наличие	-	К, О		

2. Входная группа (для доступа в зону оказания услуги)

2.1. Крыльцо или входная площадка

	Высота площадки	м				
	Габариты площадки без пандуса (ширина x глубина)	$\geq 1,4 \times 2 \text{ м}$ или $1,5 \times 1,85 \text{ м}$	13 м x 3,45 м	О, С		
	Габариты площадки с пандусом (ширина x глубина)	$\geq 2,2 \times 2,2 \text{ м}$		К		
	Поручни (ограждение) при высоте площадки более 45 см (за исключением площадок с трехсторонними лестницами)	наличие	нет	К, О, С	установка	
	Навес	наличие	есть	К, О		
	Водоотвод (решетка или уклон к открытой стороне площадки, навес)	наличие	нет	К, О, С		Не требуется
	Информация об объекте	наличие	есть	Г		реконструкция

Система вызова помощи	наличие	нет	К	установка	
2.2. Лестница наружная					
Нескользящее покрытие	наличие	нет	О, С	создание	
Ширина лестничных маршей	$\geq 1,35$ м	5,60 м	О, С		
Марш лестницы между площадками	3 - 12 ступеней	4 ступеней	О, С		
Единообразная геометрия ступеней	наличие	нет	О, С	реконструкция	
Высота подступенка	0,12 - 0,15 м	0,2 м	О, С		
Ширина проступей	0,35 - 0,4 м	0,3 м	О, С		
Расстояние до кромки ступени перед маршем вверх и вниз тактильной полосы	0,6 м	-	С	создание	
Ширина тактильной полосы перед лестничным маршем	0,3 - 0,5 м	-	С	создание	
Контрастная маркировка крайних ступеней	наличие	-	С	создание	
Бортики по боковым краям ступеней, не примыкающие к стенам, высотой не менее 0,02 м	наличие	-	О, С		
Поручни с двух сторон:	наличие	есть	О, С		
высота поручней	0,9 м	0,9 м	О, С		
нетравмирующие завершения поручней	наличие	есть	О, С		
завершающие горизонтальные части поручней	$\geq 0,3$ м		О, С		
Разделительные поручни при ширине марша ≥ 4 м <*>	наличие	нет	О, С	установка	
2.3. Пандус наружный(нет)					

Ширина марша	$\geq 1,0$ м	-	К	установка	
Угол уклона	$\leq 5^\circ$	-	К		
Высота подъема одного марша (максимальная)	$\leq 0,8$ м	-	К		
Поручни с двух сторон:	наличие		К, О		
расстояние между поручнями	0,9 - 1,0 м	-	К, О		
на высоте (нижний поручень)	0,7 м	-	К		
на высоте (верхний поручень)	0,9 м	-	О		
нетравмирующие завершения поручней	наличие		К, О		
завершающие горизонтальные части поручней	$\geq 0,3$ м	-	К, О		
Площадки на горизонтальном участке пандуса:		-			
в верхнем окончании пандуса	$\geq 1,5 \times 1,5$ м	-	К		
промежуточная площадка при прямом пути движения (при высоте пандуса более 0,8 м)	$\geq 1,5$ м	-	К		
промежуточная площадка на повороте пути движения	$\geq 1,5 \times 1,5$ м	-	К		
в нижнем окончании пандуса	$\geq 1,5 \times 1,5$ м	-	К		
Колесоотбойники по продольным краям маршей высотой не менее 0,05 м	наличие		К, О		
Нескользящее покрытие	наличие	-	К, О		
Наружный подъемник (при отсутствии пандуса) вертикальный (В), наклонный (Н)	наличие	нет	К		
Звуковой маяк у входа <*>	наличие	нет	С	установка	

Световой маяк у входа <*>		наличие	нет	Г	установка	
2.4. Тамбур						
Габариты (глубина x ширина)	> = 2,3 x 1,5 м, при реконструкции - (1,5 - 1,8) x 2 м		2,75 x 2,72м	К		
Двери распашные (Р), автоматические раздвижные (А)	наличие		Р	К, О		
Ширина дверного проема	> = 1,2 м, при реконструкции - > = 0,9 м		1,55 м	К, О		
Высота порога наружного, внутреннего	каждого элемента - < 0,014 м, общая высота - < = 0,028 м		0,02 м 0,01 м	К	реконструкция	
Контрастная маркировка прозрачных дверных полотен	наличие		нет	С	создание	

3. Пути движения на объекте (для доступа в зону оказания услуги)

3.1. Лестница на уровень 1-го этажа (нет)

Контрастная маркировка крайних ступеней	наличие	-	С		
Бортики по боковым краям ступеней, не примыкающие к стенам, высотой не менее 0,02 м	наличие	-	О, С		
Поручни с двух сторон:	наличие	-	О, С		
на высоте	0,9 м	-	О, С		
нетравмирующие	наличие	-	О, С		

	завершения поручней					
	завершающие горизонтальные части поручней	$\geq 0,3$ м	-	О, С		
3.2. Пандус внутренний к лестнице на уровень 1-го этажа (нет)						
	Ширина марша	$\geq 1,0$ м	-	К		
	Угол уклона	$\leq 5^\circ$	-	К		
	Разворотные площадки вниз, вверх	$\geq 1,5 \times 1,5$ м	-	К		
	Поручни с двух сторон:	наличие	-	К, О		
	расстояние между поручнями	0,9 - 1,0 м	-	К, О		
	на высоте (нижний поручень)	0,7 м	-	К		
	на высоте (верхний поручень)	0,9 м	-	О		
	нетравмирующие завершения поручней	наличие	-	К		
	завершающие горизонтальные части поручней	$\geq 0,3$ м	-	К, О		
	Колесоотбойники по продольным краям маршей высотой не менее 0,05 м	наличие	-	К		
	Пандус переносной (при отсутствии стационарного)	наличие	-	К		
	Подъемник для инвалидов (при отсутствии пандуса):		-			
	стационарный	наличие	-	К		
	мобильный	наличие	-	К		

№ помеще- ний по плану БТИ	Наименование элемента объекта	Норматив доступности, установленный для инвалидов	Фактическая величина, наличие	Категория инвалидов, для которых установлен норматив <*>	Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
3.3. Коридоры/холлы						
	Ширина полосы движения	$\geq 1,2$ м	2,5 м	К		
	Разворотные площадки	$\geq 1,5 \times 1,5$ м	1,5 x 1,5 м	К		
	Контрольно-пропускные устройства и турникеты (ширина)	$\geq 1,0$ м	-	К, О		
	Указатели направления движения, входа, выхода	наличие	нет	К, Г	установка	
	Пиктограммы (доступность, вход, выход)	наличие	нет	К, Г	установка	
	Речевые информаторы и маяки <*>	наличие	нет	С	установка	
	Экраны, текстовые табло для дублирования звуковой информации <*>	наличие	нет	Г	установка	
	Аудиовизуальные информационно- справочные системы <*>	наличие	нет	Г	установка	
	Тактильная схема	наличие	нет	С	установка	

	Место отдыха и ожидания (не реже чем через 25 м):	наличие	нет	К, О, С, Г		
	для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата (О): глубина зоны сидения - не менее 1,2 м	≥ 1 на этаж	нет	О	создание	
	для колясочников: глубина - 1,5 м, ширина - 0,9 м	≥ 1 на этаж	нет	К	создание	
	Навесное оборудование, выступ в зону движения	$\leq 0,1$ м	нет	С	создание	
	Рифленая и (или) контрастно окрашенная полоса на участках пола перед поворотом и дверями (ширина)	0,6 м	нет	С	установить	
	Опорные устройства	наличие	-	О, С	установить	
	Контрастная маркировка дверных проемов <*>	наличие	-	С	установить	

3.4. Лестница, перепады высот на этажах (в коридорах) второй этаж

	Бортики по боковым краям ступеней, не примыкающие к стенам, высотой не менее 0,02 м	наличие	нет	О, С		Не требуется
	Контрастная маркировка	наличие	есть	С		
	Поручни с двух сторон на лестнице:	наличие	есть	О		
	на высоте	0,9 м	0,87 м	О		
	нетравмирующие завершения поручней	наличие	есть	К		

	завершающие горизонтальные части поручней	наличие	есть	О		
3.5. Пандус внутренний на этаже (нет)						
	Ширина марша	$\geq 1,0$ м	-	К		
	Угол уклона	$\leq 5^\circ$	-	К		
	Разворотные площадки вниз, вверх	$\geq 1,5 \times 1,5$ м	-	К		
	Поручни с двух сторон:	наличие	-	К, О		
	на высоте (нижний поручень)	0,7 м	-	К		
	на высоте (верхний поручень)	0,9 м	-	О		
	Колесоотбойники по продольным краям маршей высотой не менее 0,05 м	наличие	-	К		
3.6. Лестница межэтажная (в зону оказания услуги) нет						
	Рельефная (тактильная) полоса перед маршем вверх и вниз (ширина 0,3 м)	0,6 м	-	С		
	Ширина тактильной полосы перед лестничным маршем	0,3 - 0,5 м	-	С		
	Контрастная маркировка крайних ступеней	наличие	-	С		
	Бортики по боковым краям ступеней, не примыкающие к стенам, высотой не менее 0,02 м	наличие	-	О, С		

№ помеще- ний по плану БТИ	Наименование элемента объекта	Норматив доступности, установленный для инвалидов	Фактическая величина, наличие	Категория инвалидов, для которых установлен норматив <*>	Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
	Поручни непрерывные с двух сторон:	наличие	-	О, С		
	на высоте	0,9 м	-	О, С		
	нетравмирующие завершения поручней	наличие	-	О, С		
	завершающие горизонтальные части поручней сверху, внизу	$\geq 0,3$ м	-	О, С		
	Цифровые контрастные обозначения этажа	наличие	-	С		
	Указатели номера этажа на поручне тактильные <*>	наличие	-	С		
	Лестница № ____ (вкладка при наличии других лестниц)		-			
3.7. Лифт пассажирский (нет)						
	Кабина:		нет			
	габариты (глубина х ширина)	при новом строительстве - $\geq 1,5 \times 1,7$ м, для действующих	-	К		

№ помеще- ний по плану БТИ	Наименование элемента объекта	Норматив доступности, установленный для инвалидов	Фактическая величина, наличие	Категория инвалидов, для которых установлен норматив <*>	Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
4.2. Обслуживание в кабинете «Начальных классов»						
	Ширина проема двери	> = 0,9 м	0,88 м	К		
	Высота порога	отсутствие	0,03 м	К, О	реконструкция	
	Информация тактильная	наличие	нет	С	установка	
	Информация визуальная контрастная:	наличие	есть	К, О, С, Г		
	размещение на высоте <*>	< = 1,8 м	1,87 м	К		
	высота прописных букв <*>	> = 0,025 м	0,022 м	С		
	Габариты зоны сидения (глубина)	> = 1,2 м	1,5 м	О		
	Зона для кресла-коляски	> = 1,5 x 1,5 м	1,5 x 1,5 м	К		
	Стол с высотой рабочей поверхности	0,7 - 0,8 м	0,7 м	К, О		
	Вкладка при необходимости описания нескольких кабинетов					

№ помеще- ний по плану БТИ	Наименование элемента объекта	Норматив доступности, установленный для инвалидов	Фактическая величина, наличие	Категория инвалидов, для которых установлен норматив <*>	Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
	4.3. Обслуживание с перемещением в кабинет-столовая					
	Ширина полосы движения по зоне обслуживания	$\geq 1,2$ м	1,32 м	К		
	Ширина проема двери	$\geq 0,9$ м	1,36 м	К		
	Высота оборудования для посетителей (стеллаж, прилавок, витрина, художественный объект и прочее)	0,8 - 1,1 м	-	К		
	Вкладка при необходимости описания нескольких маршрутов					
	4.4. Кабина индивидуального обслуживания № _____ (примерочная, переговорная, кабина телефона)					
	Ширина x глубина	1,5 x 1,5 м	-	К		
	Место для сидения <*>	наличие	-	О		
	Крючки для костылей (на высоте 120 см с выступом 12 см) <*>	наличие	-	О		
	Вкладка при необходимости описания нескольких кабин					

№ помеще- ний по плану БТИ	Наименование элемента объекта	Норматив доступности, установленный для инвалидов	Фактическая величина, наличие	Категория инвалидов, для которых установлен норматив <*>	Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
4.5. Зал (с фиксированными местами зрительный, читальный, ожидания и прочее вместимостью более 50 мест) нет						
	Доля мест для колясочников	$\geq 2\%$	-	К		
	Ширина прохода к месту для инвалида на кресле- коляске	$\geq 1,2$ м	-	К		
	Доля мест для лиц с нарушением слуха	≥ 2	-	Г		
Вкладка при необходимости описания нескольких залов						
	Специализированная зона обслуживания инвалидов- колясочников	наличие	нет	К		
5. Санитарно-бытовые помещения						
5.1. Санузел для посетителей						
	Санузел	наличие	есть	Г		
5.2. Санузел для инвалидов						
	Санузел	наличие	нет	К, О, С	установка	
	Знак доступности помещения	наличие	нет	К	установка	
	Тактильная маркировка санузла	наличие	нет	С	установка	

№ помещения по плану БТИ	Наименование элемента объекта	Норматив доступности, установленный для инвалидов	Фактическая величина, наличие	Категория инвалидов, для которых установлен норматив <*>	Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
	Ширина дверного проема	> = 0,9 м	0,78 м	К, О	реконструкция	
	Направление открывания дверей	наружное	да	К		
	Кабины для инвалидов:					
	количество кабин	> 1 шт.	нет	К, О	создание	
	ширина дверного проема	> = 0,9 м	нет	К, О		
	габариты (минимальная глубина)	> = 1,8 м	нет	К, О, С		
	габариты (минимальная ширина)	> = 1,65 м	нет	К, О, С		
	Унитаз:		нет			
	опорные поручни	наличие	нет	К, О	установка	
	откидные поручни <*>	наличие	нет	К	установка	
	зона для кресла-коляски рядом с унитазом (ширина x глубина)	> = 0,75 x 1,2 м	нет	К	создание	
	крючки для костылей (на высоте 120 см с выступом 12 см)	наличие	нет	О	установка	
	Раковина:		есть			

№ помеще- ний по плану БТИ	Наименование элемента объекта	Норматив доступности, установленный для инвалидов	Фактическая величина, наличие	Категория инвалидов, для которых установлен норматив <*>	Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
	высота раковины	0,75 - 0,85 м	0,78 м	К, О		
	опорный поручень	наличие	нет	О	установка	
	водопроводный кран с рычажной рукояткой	наличие	нет	К, О	установка	
	водопроводный кран с автоматическим и сенсорным кранами бесконтактного типа <*>	наличие	нет	К, О	установка	
	зоны у раковины для кресла-коляски (глубина x ширина)	> = 1,30 x 0,85 м	1,61 x 1,46 м	К		
	крючки для костылей (на высоте 120 см с выступом 12 см)	наличие	нет	О	установка	
	Зеркало поворотное	наличие	нет	К, О	установка	
	Писсуар на высоте от пола	< = 0,4 м или вертикальной формы	-	К		

№ помеще- ний по плану БТИ	Наименование элемента объекта	Норматив доступности, установленный для инвалидов	Фактическая величина, наличие	Категория инвалидов, для которых установлен норматив <*>	Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
	Душевые:		нет			
	габариты поддона (поверхности с трапом) в душевой	$\geq 0,9 \times 1,5 \text{ м}$	-	К, О		
	размеры сиденья душевой кабины (глубина x длина)	$\geq 0,48 \times 0,85 \text{ м}$	-	К, О		
	опорный поручень	наличие	-	К, О		
	Система тревожной сигнализации	наличие	-	К, О, С		
Вкладка при необходимости описания нескольких туалетных комнат или душевых						
6. Средства информации и телекоммуникации на объекте						
	Визуальные средства информации о предоставлении услуги	наличие	есть	К, О, Г, С		
	Надписи:	наличие	есть	К, О, Г, С		
	размещение на высоте	$\geq 1,5 \text{ м}$ и $\leq 4,5 \text{ м}$	4 м	К, О, Г, С		
	высота прописных букв	$\geq 0,075 \text{ м}$	0,08 м	К, О, Г, С		
	освещенность	наличие	есть	К, О, Г, С		

№ помеще- ний по плану БТИ	Наименование элемента объекта	Норматив доступности, установленный для инвалидов	Фактическая величина, наличие	Категория инвалидов, для которых установлен норматив <*>	Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
	Указатели, пиктограммы:	наличие	нет	К, О, Г, С	установка	
	размещение на высоте	1,3 - 1,4 м	-	К, О, Г, С		
	высота прописных букв	> = 0,075 м	-	К, О, Г, С		
	освещенность	наличие	нет	К, О, Г, С	установка	
	Тактильные средства информации о предоставлении услуги с цифрами, буквами, изготовленными с использованием шрифта Брайля:	наличие	нет	С	установка	
	высота размещения	1,3 - 1,4 м	-	С		
	маркировка кабинетов приема со стороны ручки	наличие	нет	С	создание	
	на кнопках управления лифта	наличие	нет	С		
	на кабинах санитарно- бытовых помещений	наличие	нет	С	создание	

№ помеще- ний по плану БТИ	Наименование элемента объекта	Норматив доступности, установленный для инвалидов	Фактическая величина, наличие	Категория инвалидов, для которых установлен норматив <*>	Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
	Текстофоны (текстовые телефоны), текстовые средства связи, в том числе с "бегущей строкой", факсимильные аппараты	наличие (не менее 1 шт.)	нет	Г	установка	
	Телефоны с усилителем звука и увеличенными тактильными клавишами	наличие (не менее 1 шт.)	нет	С, Г	установка	
	Таксофон с автоматическим перемещением аппарата по высоте (АВ)	наличие	нет	К	установка	
	Речевые информаторы и маяки	наличие	нет	С	установка	
	Звуковой маяк у входа (динамик с радиотрансляцией) с зоной слышимости до 5 м	наличие	нет	С	установка	

№ помеще- ний по плану БТИ	Наименование элемента объекта	Норматив доступности, установленный для инвалидов	Фактическая величина, наличие	Категория инвалидов, для которых установлен норматив <*>	Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
	Световые текстовые табло для вывода оперативной операции	наличие	нет	Г, С	установка	
	Малогабаритные аудиовизуальные информационно- справочные системы	наличие	нет	К, С, О, Г	установка	
	Индукционная система:	наличие	нет	Г	установка	
	стационарная	наличие	нет	Г	установка	
	переносная	наличие	нет	Г	установка	

7. Выводы

1. Территория, прилегающая к объекту: Рекомендовано, оборудовать тактильными и контрастными источниками информации, установить указатели направления движения. Создать автостоянку и парковку для посетителей с выделенными местами для инвалидов, обозначенными специальными знаками на поверхности покрытия стоянки и знаком на вертикальной поверхности. Создать нескользкую, невибрирующую, без зазоров пешеходную дорожку от дороги к объекту.

2. Входная группа: Установить пандус наружный, поручни на лестничном марше крыльца. Выделить контрастом крайние ступени, сделать единообразную геометрию ступеней, провести реконструкцию плиточного покрытия крыльца. Оборудовать входную группу тактильными и контрастными источниками информации. Установить вывеску с наименованием учреждения и режимом работы, дублированием со шрифтом Брайля. Установить систему вызова помощи. Создать контрастную маркировку дверных проемов. Установить направляющую пиктограмму к доступному входу для МГН. Приспособить входную группу с учетом потребностей МГН, в части уменьшения наружного и внутреннего порогов.

3. Пути движения на объекте: Установить указатели направления движения, входа и выхода, пиктограммы (доступность, вход, выход), речевые информаторы и маяки, тактильную схему, экраны, тестовые табло для дублирования звуковой информации. По путям движения МГН обустроить контрастное и тактильное покрытие выделив направления движения. Перед входом в зону оказания услуги на путях движения установить тактильный предупреждающий элемент.

4. Зона оказания услуг: Установить тактильную информацию.

5. Санитарно-бытовые помещения: оборудовать санитарно-бытовые помещения в соответствии с требованиями для МГН.

6. Средства информации и телекоммуникаций: Установить информационные тактильные контрастные вывески о наименовании объекта, режиме работы с дублированием шрифта Брайля. Установить звуковой и световой маяки у входов, световое текстовое табло в зоне оказания услуг, холле и коридоре.

Приложения: 1. фотоматериалы

Представитель рабочей группы

Ведущий специалист

(должность)

(Плотцева Е.В.)

подпись

(Фамилия имя отчество)

Дата заполнения

« 23 » августа 2021 г.

Представитель организации

Директор

(должность)

(Лапов И.В.)

подпись

(Фамилия имя отчество)

Дата заполнения

« 23 » августа 2021 г.

<*> Принятые сокращения категорий лиц с ограничениями жизнедеятельности (в соответствии со сводом правил "СНиП 35-01-2001 "Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения" (СП 59.13330.2012), утвержденным приказом Минрегиона России от 27.12.2011 N 605):

Г - люди, не имеющие ограничений по мобильности, в том числе с дефектами слуха;

С - немощные люди, мобильность которых снижена из-за старения организма (инвалиды по старости); инвалиды на протезах; инвалиды с недостатками зрения, пользующиеся белой тростью; люди с психическими отклонениями;

О - инвалиды, использующие при движении дополнительные опоры (костыли, палки);

К - инвалиды, передвигающиеся на креслах-колясках, приводимых в движение вручную.


<*> Мероприятия, рекомендованные сводом правил "СНиП 35-01-2001 "Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения" (СП 59.13330.2012), утвержденным приказом Минрегиона России от 27.12.2011 N 605.

Входная группа



Приложение
к анкете обследования
объекта о его доступности для инвалидов
и других маломобильных групп населения
N _____ от " ____ " _____ 20__ г.

Пути движения на объекте

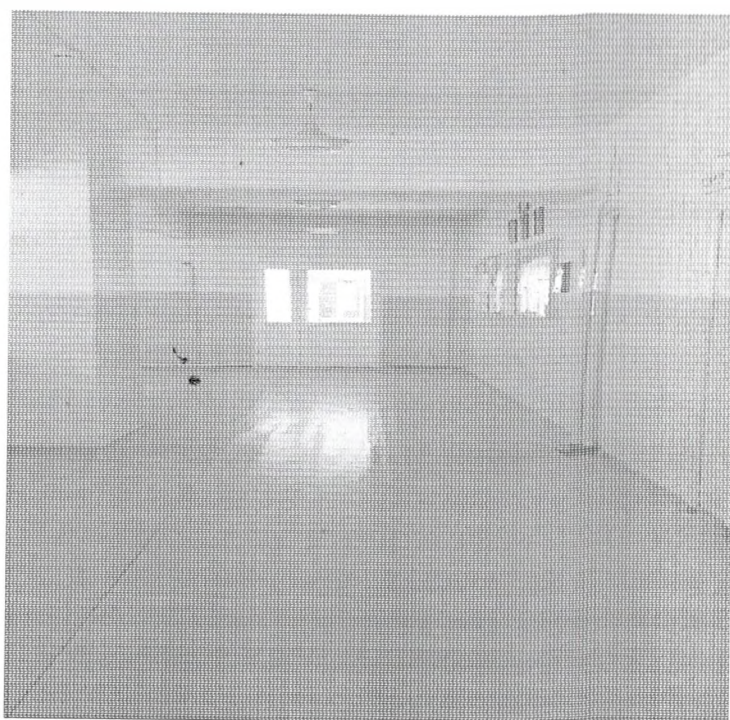

Зона оказания услуги



Санитарно-бытовое помещение

